รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2 พฤษภาคม 2568

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.

บริษัท วี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170

โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

สารบัญ

ภาคผนวก

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

1. บทนำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมและป้องกันมลพิษ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยมอบหมายให้ บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมขององค์กรและใช้ประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2.1 เพื่อแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ พร้อมทั้งนำผลการตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนดและมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับตามหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลของสถานะภาพการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร พร้อมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. แผนการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ผลแปรผลข้อมูลและจัดทำรายงาน โดยมีการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ดำเนินงาน
1. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบพื้นที่)	ชั้น 16	- Average light intensity - The point at which the minimum light intensity	2 พฤษภาคม 2568
	1. บริเวณห้องอาหาร		
	2. บริเวณห้องถ่ายเอกสาร		
	3. บริเวณห้องเก็บเอกสาร		
	4. บริเวณห้องประชุมใหญ่		
	5. บริเวณห้องประชุมเล็ก		
	6. บริเวณโถงลิฟท์		
	7. บริเวณห้องน้ำชาย		
	8. บริเวณห้องน้ำหญิง		
	9. บริเวณห้องล้างจาน		
	ชั้น 15		
	10. บริเวณห้องอาหาร		
	11. บริเวณห้องประชุม		
	12. บริเวณโถงลิฟท์		
	13. บริเวณห้องน้ำชาย		
	14. บริเวณห้องน้ำหญิง		
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	ชั้น 16	- Illuminance Level (Spot Measurement)	
	1. จุดห้อง ผอ. สำนักงานคุณอัญญ์ชิสา		
	2. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร		
	3. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์		
	4. จุดห้องคณบดี คุณสันติ		
	5. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี		
	6. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร		
	7. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		
	8. จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์		
	9. จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์		
	10. จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร		
	11. จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา		

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ดำเนินงาน
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	12. จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์	- Illuminance Level (Spot Measurement)	
	13. จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง		
	14. จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย		
	15. จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล		
	16. จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี		
	17. จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี		
	18. จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก		
	19. จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท		
	20. จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช		
	21. จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา		
	22. จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช		
	23. จุดโต๊ะทำงาน 01		
	24. จุดโต๊ะทำงาน 02		
	25. จุดโต๊ะทำงาน 03		
	26. จุดโต๊ะทำงาน 04		
	27. จุดโต๊ะทำงาน 05		
	ชั้น 15		
	28. จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ		
	29. จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา		
	30. จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์		
	31. จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน		
	32. จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ		
	33. จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา		
	34. จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์		
	35. จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา		
	36. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี		
	37. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา		
	38. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์		
	39. จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน		
	40. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา		
	41. จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา		
	42. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ		
	43. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย		

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วันที่ดำเนินงาน
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	44. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์	- Illuminance Level (Spot Measurement)	
	45. จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป		
	46. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์		
	47. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์		
	48. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน		
	49. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี		
	50. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์		
	51. จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์		
	52. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา		
	53. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร		
	54. จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช		
	55. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส		
	56. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์		
	57. จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล		
	58. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา		
	59. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา		
	60. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา		
	61. จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์		
	62. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์		
	63. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ		
	64. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ		
	65. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย		
	66. จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์		
	67. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน		
	68. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ		
	69. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์		
	70. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์		
	71. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31		
	72. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40		
	73. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18		
3. การตรวจวิเคราะห์			
4. การจัดทำรายงาน			14 พฤษภาคม 2568

4. วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ

การตรวจวัดปริมาณความเข้มของแสงแบบจุดภายในบริเวณปฏิบัติงาน สามารถตรวจวัดได้ในรูปของปริมาณการส่องสว่างตาม CIE 1931 โดยเครื่องมือที่ใช้เป็นชนิด Lux Meter หน่วยที่วัดคือ Lux เป็นการตรวจวัดปริมาณแสงบริเวณปฏิบัติงาน ดำเนินการตามวิธีการดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3

ตารางที่ 2 วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ ในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์
ชั้น 16	- Average light intensity - The point at which the minimum light intensity	Lux Meter
1. บริเวณห้องอาหาร		
2. บริเวณห้องถ่ายเอกสาร		
3. บริเวณห้องเก็บเอกสาร		
4. บริเวณห้องประชุมใหญ่		
5. บริเวณห้องประชุมเล็ก		
6. บริเวณโถงลิฟท์		
7. บริเวณห้องน้ำชาย		
8. บริเวณห้องน้ำหญิง		
9. บริเวณห้องล้างจาน		
ชั้น 15		
10. บริเวณห้องอาหาร		
11. บริเวณห้องประชุม		
12. บริเวณโถงลิฟท์		
13. บริเวณห้องน้ำชาย		
14. บริเวณห้องน้ำหญิง		

ตารางที่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์
ชั้น 16	- Illuminance Level (Spot Measurement)	Lux Meter
1. จุดห้อง ผอ. สำนักงาน คุณอัญญ์ชิสา		
2. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร		
3. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์		
4. จุดห้องคณบดี คุณสันติ		
5. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี		
6. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร		
7. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		
8. จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์		
9. จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์		
10. จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร		
11. จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา		
12. จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์		
13. จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง		
14. จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย		
15. จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล		
16. จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี		
17. จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี		
18. จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก		
19. จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท		
20. จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช		
21. จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา		
22. จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช		
23. จุดโต๊ะทำงาน 01		
24. จุดโต๊ะทำงาน 02		
25. จุดโต๊ะทำงาน 03		
26. จุดโต๊ะทำงาน 04		
27. จุดโต๊ะทำงาน 05		

ตารางที่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ (ต่อ)

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์
ชั้น 15	- Illuminance Level (Spot Measurement)	Lux Meter
28. จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ		
29. จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา		
30. จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์		
31. จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน		
32. จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ		
33. จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา		
34. จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์		
35. จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา		
36. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี		
37. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา		
38. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์		
39. จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน		
40. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา		
41. จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา		
42. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ		
43. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย		
44. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์		
45. จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป		
46. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์		
47. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์		
48. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน		
49. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี		
50. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์		
51. จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์		
52. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา		
53. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร		
54. จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช		
55. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส		
56. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์		
57. จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล		

ตารางที่ 3 วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ (ต่อ)

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์
ชั้น 15	- Illuminance Level (Spot Measurement)	Lux Meter
58. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา		
59. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา		
60. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา		
61. จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์		
62. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์		
63. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ		
64. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ		
65. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย		
66. จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์		
67. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน		
68. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ		
69. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์		
70. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์		
71. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31		
72. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40		
73. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18		

5. ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

5.1 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ

การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จำนวน 87 จุดตรวจวัด แสดงผลดังตารางที่ 4, ตารางที่ 5 และรายงานผลการวิเคราะห์ ในภาคผนวก

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ ในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ชั้น 16				
1. บริเวณห้องอาหาร	- Average light intensity	Lux	579.0(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	453.0(2)	≥ 150
2. บริเวณห้องถ่ายเอกสาร	- Average light intensity	Lux	423.0(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	361.0(2)	≥ 150
3. บริเวณห้องเก็บเอกสาร	- Average light intensity	Lux	322.5(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	252.9(2)	≥ 50
4. บริเวณห้องประชุมใหญ่	- Average light intensity	Lux	872.8(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	769.0(2)	≥ 150
5. บริเวณห้องประชุมเล็ก	- Average light intensity	Lux	669.0(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	625.0(2)	≥ 150
6. บริเวณโถงลิฟท์	- Average light intensity	Lux	267.4(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	224.0(2)	≥ 50
7. บริเวณห้องน้ำชาย	- Average light intensity	Lux	658.3(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	517.0(2)	≥ 50

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(1) : ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)

(2) : จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (Lux)

ตารางที่ 4 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ ในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ชั้น 16				
8. บริเวณห้องน้ำหญิง	- Average light intensity	Lux	657.7(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	485.0(2)	≥ 50
9. บริเวณห้องล้างจาน	- Average light intensity	Lux	290.7(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	226.2(2)	≥ 150
ชั้น 15				
10. บริเวณห้องอาหาร	- Average light intensity	Lux	491.7(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	415.0(2)	≥ 150
11. บริเวณห้องประชุม	- Average light intensity	Lux	669.8(1)	≥ 300
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	509.0(2)	≥ 150
12. บริเวณโถงลิฟท์	- Average light intensity	Lux	416.5(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	208.3(2)	≥ 50
13. บริเวณห้องน้ำชาย	- Average light intensity	Lux	666.0(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	440.0(2)	≥ 50
14. บริเวณห้องน้ำหญิง	- Average light intensity	Lux	587.7(1)	≥ 100
	- The point at which the minimum light intensity	Lux	403.0(2)	≥ 50

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

(1) : ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (Lux)

(2) : จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (Lux)

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ชั้น 16				
1. จุดห้อง ผอ. สำนักงาน คุณอัญญ์ชิสา	- Illuminance Level	Lux	885.0	400 – 500
2. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร	- Illuminance Level	Lux	643.0	400 – 500
3. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์	- Illuminance Level	Lux	522.0	400 – 500
4. จุดห้องคณบดี คุณสันติ	- Illuminance Level	Lux	637.0	400 – 500
5. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี	- Illuminance Level	Lux	735.0	400 – 500
6. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร	- Illuminance Level	Lux	908.0	400 – 500
7. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	- Illuminance Level	Lux	622.0	400 – 500
8. จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์	- Illuminance Level	Lux	632.0	400 – 500
9. จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์	- Illuminance Level	Lux	690.0	400 – 500
10. จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร	- Illuminance Level	Lux	822.0	400 – 500
11. จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา	- Illuminance Level	Lux	744.0	400 – 500
12. จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์	- Illuminance Level	Lux	615.0	400 – 500
13. จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง	- Illuminance Level	Lux	698.0	400 – 500
14. จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย	- Illuminance Level	Lux	657.0	400 – 500
15. จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล	- Illuminance Level	Lux	613.0	400 – 500
16. จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี	- Illuminance Level	Lux	684.0	400 – 500
17. จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี	- Illuminance Level	Lux	645.0	400 – 500
18. จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก	- Illuminance Level	Lux	634.0	400 – 500
19. จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท	- Illuminance Level	Lux	681.0	400 – 500
20. จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช	- Illuminance Level	Lux	550.0	400 – 500
21. จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา	- Illuminance Level	Lux	650.0	400 – 500
22. จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช	- Illuminance Level	Lux	501.0	400 – 500
23. จุดโต๊ะทำงาน 01	- Illuminance Level	Lux	628.0	400 – 500

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ (ต่อ)

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ชั้น 16				
24. จุดโต๊ะทำงาน 02	- Illuminance Level	Lux	552.0	400 – 500
25. จุดโต๊ะทำงาน 03	- Illuminance Level	Lux	849.0	400 – 500
26. จุดโต๊ะทำงาน 04	- Illuminance Level	Lux	824.0	400 – 500
27. จุดโต๊ะทำงาน 05	- Illuminance Level	Lux	658.0	400 – 500
ชั้น 15				
28. จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ	- Illuminance Level	Lux	403.0	400 – 500
29. จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา	- Illuminance Level	Lux	432.0	400 – 500
30. จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์	- Illuminance Level	Lux	432.0	400 – 500
31. จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน	- Illuminance Level	Lux	403.0	400 – 500
32. จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ	- Illuminance Level	Lux	314.2	400 – 500
33. จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา	- Illuminance Level	Lux	149.9	400 – 500
34. จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์	- Illuminance Level	Lux	524.0	400 – 500
35. จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา	- Illuminance Level	Lux	435.0	400 – 500
36. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี	- Illuminance Level	Lux	422.0	400 – 500
37. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา	- Illuminance Level	Lux	444.0	400 – 500
38. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์	- Illuminance Level	Lux	409.0	400 – 500
39. จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน	- Illuminance Level	Lux	548.0	400 – 500
40. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา	- Illuminance Level	Lux	481.0	400 – 500
41. จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา	- Illuminance Level	Lux	547.0	400 – 500
42. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ	- Illuminance Level	Lux	584.0	400 – 500
43. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย	- Illuminance Level	Lux	422.0	400 – 500
44. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์	- Illuminance Level	Lux	469.0	400 – 500
45. จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป	- Illuminance Level	Lux	422.0	400 – 500
46. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์	- Illuminance Level	Lux	427.0	400 – 500
47. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์	- Illuminance Level	Lux	410.0	400 – 500
48. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน	- Illuminance Level	Lux	412.0	400 – 500
49. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี	- Illuminance Level	Lux	436.0	400 – 500
50. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์	- Illuminance Level	Lux	438.0	400 – 500

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางที่ 5 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด ในสถานประกอบการ (ต่อ)

จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน
ชั้น 15				
51. จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์	- Illuminance Level	Lux	452.0	400 – 500
52. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา	- Illuminance Level	Lux	416.0	400 – 500
53. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร	- Illuminance Level	Lux	455.0	400 – 500
54. จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช	- Illuminance Level	Lux	418.0	400 – 500
55. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส	- Illuminance Level	Lux	475.0	400 – 500
56. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์	- Illuminance Level	Lux	437.0	400 – 500
57. จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล	- Illuminance Level	Lux	426.0	400 – 500
58. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา	- Illuminance Level	Lux	494.0	400 – 500
59. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา	- Illuminance Level	Lux	412.0	400 – 500
60. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา	- Illuminance Level	Lux	422.0	400 – 500
61. จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์	- Illuminance Level	Lux	435.0	400 – 500
62. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์	- Illuminance Level	Lux	410.0	400 – 500
63. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ	- Illuminance Level	Lux	447.0	400 – 500
64. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ	- Illuminance Level	Lux	419.0	400 – 500
65. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย	- Illuminance Level	Lux	431.0	400 – 500
66. จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์	- Illuminance Level	Lux	409.0	400 – 500
67. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน	- Illuminance Level	Lux	423.0	400 – 500
68. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ	- Illuminance Level	Lux	406.0	400 – 500
69. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์	- Illuminance Level	Lux	534.0	400 – 500
70. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์	- Illuminance Level	Lux	409.0	400 – 500
71. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31	- Illuminance Level	Lux	440.0	400 – 500
72. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40	- Illuminance Level	Lux	570.0	400 – 500
73. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18	- Illuminance Level	Lux	437.0	400 – 500

หมายเหตุ : มาตรฐาน : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 39 ง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

6. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	การประเมินผล
1. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบพื้นที่)	ชั้น 16		
	1. บริเวณห้องอาหาร	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	2. บริเวณห้องถ่ายเอกสาร	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	3. บริเวณห้องเก็บเอกสาร	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	4. บริเวณห้องประชุมใหญ่	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	5. บริเวณห้องประชุมเล็ก	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	6. บริเวณโถงลิฟท์	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	7. บริเวณห้องน้ำชาย	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	8. บริเวณห้องน้ำหญิง	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	9. บริเวณห้องล้างจาน	- Average light intensity	X
		- The point at which the minimum light intensity	√

หมายเหตุ : √ หมายถึง อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน
X หมายถึง ไม่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	การประเมินผล
1. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบพื้นที่)	ชั้น 15		
	10. บริเวณห้องอาหาร	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	11. บริเวณห้องประชุม	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	12. บริเวณโถงลิฟท์	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	13. บริเวณห้องน้ำชาย	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
	14. บริเวณห้องน้ำหญิง	- Average light intensity	√
		- The point at which the minimum light intensity	√
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	ชั้น 16		
	1. จุดห้อง ผอ. สำนักงานคุณอัญญ์ชิสา	- Illuminance Level	√
	2. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร	- Illuminance Level	√
	3. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์	- Illuminance Level	√
	4. จุดห้องคณบดี คุณสันติ	- Illuminance Level	√
	5. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี	- Illuminance Level	√
	6. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร	- Illuminance Level	√
	7. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	- Illuminance Level	√
	8. จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์	- Illuminance Level	√
	9. จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์	- Illuminance Level	√

หมายเหตุ : √ หมายถึง อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน
X หมายถึง ไม่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	การประเมินผล
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	ชั้น 16		
	10. จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร	- Illuminance Level	√
	11. จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา	- Illuminance Level	√
	12. จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์	- Illuminance Level	√
	13. จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง	- Illuminance Level	√
	14. จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย	- Illuminance Level	√
	15. จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล	- Illuminance Level	√
	16. จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี	- Illuminance Level	√
	17. จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี	- Illuminance Level	√
	18. จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก	- Illuminance Level	√
	19. จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท	- Illuminance Level	√
	20. จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช	- Illuminance Level	√
	21. จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา	- Illuminance Level	√
	22. จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช	- Illuminance Level	√
	23. จุดโต๊ะทำงาน 01	- Illuminance Level	√
	24. จุดโต๊ะทำงาน 02	- Illuminance Level	√
	25. จุดโต๊ะทำงาน 03	- Illuminance Level	√
	26. จุดโต๊ะทำงาน 04	- Illuminance Level	√
	27. จุดโต๊ะทำงาน 05	- Illuminance Level	√
	ชั้น 15		
	28. จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ	- Illuminance Level	√
	29. จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา	- Illuminance Level	√
	30. จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์	- Illuminance Level	√
	31. จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน	- Illuminance Level	√
	32. จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ	- Illuminance Level	X
	33. จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา	- Illuminance Level	X
	34. จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์	- Illuminance Level	√
	35. จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา	- Illuminance Level	√
	36. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี	- Illuminance Level	√
	37. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา	- Illuminance Level	√
	38. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์	- Illuminance Level	√

หมายเหตุ : √ หมายถึง อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน
X หมายถึง ไม่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	การประเมินผล
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	ชั้น 15		
	39. จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน	- Illuminance Level	√
	40. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา	- Illuminance Level	√
	41. จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา	- Illuminance Level	√
	42. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ	- Illuminance Level	√
	43. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย	- Illuminance Level	√
	44. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์	- Illuminance Level	√
	45. จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป	- Illuminance Level	√
	46. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์	- Illuminance Level	√
	47. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์	- Illuminance Level	√
	48. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน	- Illuminance Level	√
	49. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี	- Illuminance Level	√
	50. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์	- Illuminance Level	√
	51. จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์	- Illuminance Level	√
	52. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา	- Illuminance Level	√
	53. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร	- Illuminance Level	√
	54. จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช	- Illuminance Level	√
	55. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส	- Illuminance Level	√
	56. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์	- Illuminance Level	√
	57. จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล	- Illuminance Level	√
	58. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา	- Illuminance Level	√
	59. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา	- Illuminance Level	√
	60. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา	- Illuminance Level	√
	61. จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์	- Illuminance Level	√
	62. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์	- Illuminance Level	√
	63. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ	- Illuminance Level	√
	64. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ	- Illuminance Level	√
	65. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย	- Illuminance Level	√
	66. จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์	- Illuminance Level	√

หมายเหตุ : √ หมายถึง อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน
X หมายถึง ไม่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางที่ 6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

การดำเนินงาน	จุดตรวจวัด	ดัชนีที่ตรวจวัด	การประเมินผล
2. การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ของสถานประกอบการ (แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด)	ชั้น 15		
	67. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน	- Illuminance Level	√
	68. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ	- Illuminance Level	√
	69. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์	- Illuminance Level	√
	70. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์	- Illuminance Level	√
	71. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31	- Illuminance Level	√
	72. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40	- Illuminance Level	√
	73. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18	- Illuminance Level	√

หมายเหตุ : √ หมายถึง อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน
X หมายถึง ไม่อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน

6.1 สรุปผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ

การตรวจวัดตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) ในสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จำนวน 14 จุดตรวจวัด พบว่ามี 13 จุดตรวจวัดที่มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และ 1 จุดตรวจวัด มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บริเวณห้องล้านจาน (ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง)

การตรวจวัดตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ในสถานประกอบการ ซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 จำนวน 73 จุดตรวจวัด พบว่ามี 71 จุดตรวจวัดที่มีค่าอยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และ 2 จุดตรวจวัด มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ และจุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา

7. ข้อเสนอแนะการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.1 การตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ

จากผลการตรวจวัดระดับความเข้มแสงในสถานประกอบการ ซึ่งทำการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) จำนวน 14 จุดตรวจวัด และการตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) จำนวน 73 จุดตรวจวัด พบว่าผลการตรวจวัดที่มีค่าอยู่ภายในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน 84 จุดตรวจวัด แต่ บริเวณห้องล้านจาน (ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง) จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ และจุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา มีค่าไม่อยู่ในมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงระดับความเข้มของแสงสว่างของสถานประกอบการ ต้องดำเนินการกำหนดแนวทางการแก้ไข เช่น เลือกชนิดหลอดไฟและกำลังวัตต์ที่เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่การทำงาน, เพิ่มจำนวนหลอดไฟให้ให้มากขึ้น หรือ ติดตั้งโคมไฟในพื้นที่ ไม่ค่อยได้ใช้งานซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟได้, กำหนดจุดหรือตำแหน่งที่ติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่การใช้งานภายในอาคารให้มีแสงสว่างที่เพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ออกแบบลักษณะอาคารที่สามารถอาศัยจากแสงธรรมชาติได้ เช่น ออกแบบประตูและหน้าต่างเป็นกระจกใส หรือ เปิดม่านเพื่อรับแสงจากภายนอกอาคาร และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่สม่ำเสมอเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยต่อไป

รายงานผลการวิเคราะห์

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Area Measurement)	ชั้น 16				
	1 บริเวณห้องอาหาร	ห้องอาหาร	579.0(1)	≥ 300	Pass
			453.0(2)	≥ 150	Pass
	2 บริเวณห้องถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	423.0(1)	≥ 300	Pass
			361.0(2)	≥ 150	Pass
	3 บริเวณห้องเก็บเอกสาร	เก็บเอกสาร	322.5(1)	≥ 100	Pass
			252.9(2)	≥ 50	Pass
	4 บริเวณห้องประชุมใหญ่	ประชุม	872.8(1)	≥ 300	Pass
			769.0(2)	≥ 150	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

(1) : Average light intensity (Lux)

(2) : The point at which the minimum light intensity (Lux)

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Area Measurement)	ชั้น 16				
	5 บริเวณห้องประชุมเล็ก	ประชุม	669.0(1)	≥ 300	Pass
			625.0(2)	≥ 150	Pass
	6 บริเวณโถงลิฟท์	ทางเดินหน้าลิฟท์	267.4(1)	≥ 100	Pass
			224.0(2)	≥ 50	Pass
	7 บริเวณห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	658.3(1)	≥ 100	Pass
			517.0(1)	≥ 50	Pass
	8 บริเวณห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	657.7(1)	≥ 100	Pass
			485.0(2)	≥ 50	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

(1) : Average light intensity (Lux)

(2) : The point at which the minimum light intensity (Lux)

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Area Measurement)	ชั้น 16				
	9 บริเวณห้องล้างจาน	ล้างจาน	290.7(1)	≥ 300	Non Pass
			226.2(2)	≥ 150	Pass
	ชั้น 15				
	10 บริเวณห้องอาหาร	ห้องอาหาร	491.7(1)	≥ 300	Pass
			415.0(2)	≥ 150	Pass
	11 บริเวณห้องประชุม	ประชุม	669.8(1)	≥ 300	Pass
			509.0(2)	≥ 150	Pass
	12 บริเวณโถงลิฟท์	ทางเดินหน้าลิฟท์	416.5(1)	≥ 100	Pass
			208.3(2)	≥ 50	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

(1) : Average light intensity (Lux)

(2) : The point at which the minimum light intensity (Lux)

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Area Measurement)	ชั้น 15				
	13 บริเวณห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	666.0(1)	≥ 100	Pass
			440.0(2)	≥ 50	Pass
	14 บริเวณห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	587.7(1)	≥ 100	Pass
			403.0(2)	≥ 50	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

(1) : Average light intensity (Lux)

(2) : The point at which the minimum light intensity (Lux)

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 16				
	1 จุดห้อง ผอ. สำนักงาน คุณอัญญ์ชิสา	คอมพิวเตอร์	885.0	400 – 500	Pass
	2 จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร	คอมพิวเตอร์	643.0	400 – 500	Pass
	3 จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์	คอมพิวเตอร์	522.0	400 – 500	Pass
	4 จุดห้องคณบดี คุณสันติ	คอมพิวเตอร์	637.0	400 – 500	Pass
	5 จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี	คอมพิวเตอร์	735.0	400 – 500	Pass
	6 จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร	คอมพิวเตอร์	908.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 16				
	7 จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คอมพิวเตอร์	622.0	400 – 500	Pass
	8 จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์	คอมพิวเตอร์	632.0	400 – 500	Pass
	9 จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์	คอมพิวเตอร์	690.0	400 – 500	Pass
	10 จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร	คอมพิวเตอร์	822.0	400 – 500	Pass
	11 จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา	คอมพิวเตอร์	744.0	400 – 500	Pass
	12 จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์	คอมพิวเตอร์	615.0	400 – 500	Pass
	13 จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง	คอมพิวเตอร์	698.0	400 – 500	Pass
	14 จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย	คอมพิวเตอร์	657.0	400 – 500	Pass
	15 จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล	คอมพิวเตอร์	613.0	400 – 500	Pass
	16 จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี	คอมพิวเตอร์	684.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 16				
	17 จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี	คอมพิวเตอร์	645.0	400 – 500	Pass
	18 จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก	คอมพิวเตอร์	634.0	400 – 500	Pass
	19 จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท	คอมพิวเตอร์	681.0	400 – 500	Pass
	20 จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช	คอมพิวเตอร์	550.0	400 – 500	Pass
	21 จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา	คอมพิวเตอร์	650.0	400 – 500	Pass
	22 จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช	คอมพิวเตอร์	501.0	400 – 500	Pass
	23 จุดโต๊ะทำงาน 01	เอกสาร	628.0	400 – 500	Pass
	24 จุดโต๊ะทำงาน 02	เอกสาร	552.0	400 – 500	Pass
	25 จุดโต๊ะทำงาน 03	เอกสาร	849.0	400 – 500	Pass
	26 จุดโต๊ะทำงาน 04	เอกสาร	824.0	400 – 500	Pass
	27 จุดโต๊ะทำงาน 05	เอกสาร	658.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 15				
	28 จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ	คอมพิวเตอร์	403.0	400 – 500	Pass
	29 จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา	คอมพิวเตอร์	432.0	400 – 500	Pass
	30 จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์	คอมพิวเตอร์	432.0	400 – 500	Pass
	31 จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน	คอมพิวเตอร์	403.0	400 – 500	Pass
	32 จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ	คอมพิวเตอร์	314.2	400 – 500	Non Pass
	33 จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา	คอมพิวเตอร์	149.9	400 – 500	Non Pass
	34 จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์	คอมพิวเตอร์	524.0	400 – 500	Pass
	35 จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา	คอมพิวเตอร์	435.0	400 – 500	Pass
	36 จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี	คอมพิวเตอร์	422.0	400 – 500	Pass
	37 จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา	คอมพิวเตอร์	444.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 15				
	38 จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์	คอมพิวเตอร์	409.0	400 – 500	Pass
	39 จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน	คอมพิวเตอร์	548.0	400 – 500	Pass
	40 จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา	คอมพิวเตอร์	481.0	400 – 500	Pass
	41 จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา	คอมพิวเตอร์	547.0	400 – 500	Pass
	42 จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ	คอมพิวเตอร์	584.0	400 – 500	Pass
	43 จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย	คอมพิวเตอร์	422.0	400 – 500	Pass
	44 จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์	คอมพิวเตอร์	469.0	400 – 500	Pass
	45 จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป	คอมพิวเตอร์	422.0	400 – 500	Pass
	46 จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์	คอมพิวเตอร์	427.0	400 – 500	Pass
	47 จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์	คอมพิวเตอร์	410.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 15				
	48 จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน	คอมพิวเตอร์	412.0	400 – 500	Pass
	49 จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี	คอมพิวเตอร์	436.0	400 – 500	Pass
	50 จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์	คอมพิวเตอร์	438.0	400 – 500	Pass
	51 จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์	คอมพิวเตอร์	452.0	400 – 500	Pass
	52 จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา	คอมพิวเตอร์	416.0	400 – 500	Pass
	53 จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร	คอมพิวเตอร์	455.0	400 – 500	Pass
	54 จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช	คอมพิวเตอร์	418.0	400 – 500	Pass
	55 จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส	คอมพิวเตอร์	475.0	400 – 500	Pass
	56 จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์	คอมพิวเตอร์	437.0	400 – 500	Pass
	57 จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล	คอมพิวเตอร์	426.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 15				
	58 จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา	คอมพิวเตอร์	494.0	400 – 500	Pass
	59 จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา	คอมพิวเตอร์	412.0	400 – 500	Pass
	60 จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา	คอมพิวเตอร์	422.0	400 – 500	Pass
	61 จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์	คอมพิวเตอร์	435.0	400 – 500	Pass
	62 จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์	คอมพิวเตอร์	410.0	400 – 500	Pass
	63 จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ	คอมพิวเตอร์	447.0	400 – 500	Pass
	64 จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ	คอมพิวเตอร์	419.0	400 – 500	Pass
	65 จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย	คอมพิวเตอร์	431.0	400 – 500	Pass
	66 จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์	คอมพิวเตอร์	409.0	400 – 500	Pass
	67 จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน	คอมพิวเตอร์	423.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

V.C. TECHNOLOGY CO., LTD.
บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
60 ซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 17 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170
โทร (Tel.): 0-2023-7692 Line ID: @vctechnology e-mail: info@vc-tech.com www.vc-tech.com

ANALYSIS REPORT

Ref No. : 250503

CLIENT : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

ADDRESS : เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

MEASUREMENT TYPE : Workplace

PARAMETER : Illuminance Level

MEASURED DATE : May 2, 2025

MEASURED BY : Ms. Suttatip Lertchuluschan

ANALYTICAL METHOD : Lux meter

REPORTED DATE : May 14, 2025

Parameter	Location	Type of work	Results (Lux)	Standard (Lux)	Status
Illuminance Level (Spot Measurement)	ชั้น 15				
	68 จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ	คอมพิวเตอร์	406.0	400 – 500	Pass
	69 จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์	คอมพิวเตอร์	534.0	400 – 500	Pass
	70 จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์	คอมพิวเตอร์	409.0	400 – 500	Pass
	71 จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31	คอมพิวเตอร์	440.0	400 – 500	Pass
	72 จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40	คอมพิวเตอร์	570.0	400 – 500	Pass
	73 จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18	คอมพิวเตอร์	437.0	400 – 500	Pass

Remark : Standard : Notification of the Department of Labor Protection and Welfare on Lighting Intensity Standard B.E.2561 (2018), Published in the Royal Thai Government Gazette, Vol.135 Special Episode 39 D, dated February 21 B.E.2561 (2018).

V.C.Technology Co., Ltd

(MS. SUTTATIP LERTCHULUSCHAN)
QUALITY/TECHNICAL MANAGER

- Reported analysis refers to submitted sample only.
- Do not copy partial of this analysis report without official approval.

ภาพแสดงการตรวจวัดและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

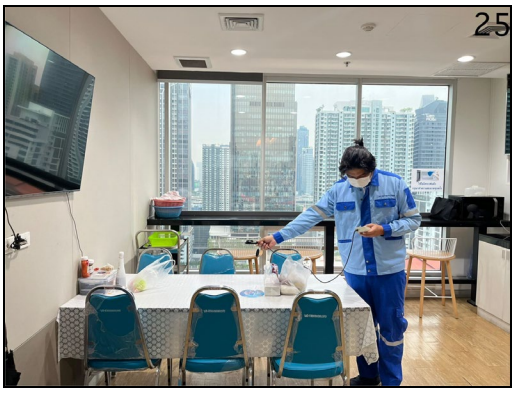

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องอาหาร (ชั้น 16)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องถ่ายเอกสาร (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องเก็บเอกสาร (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องประชุมเล็ก (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณโถงลิฟท์ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องน้ำชาย (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องน้ำหญิง (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องล้างจาน (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องอาหาร (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องประชุม (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณโถงลิฟท์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องน้ำชาย (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
บริเวณห้องน้ำหญิง (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้อง ผอ. สำนักงาน คุณอัญญ์ชิสา (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

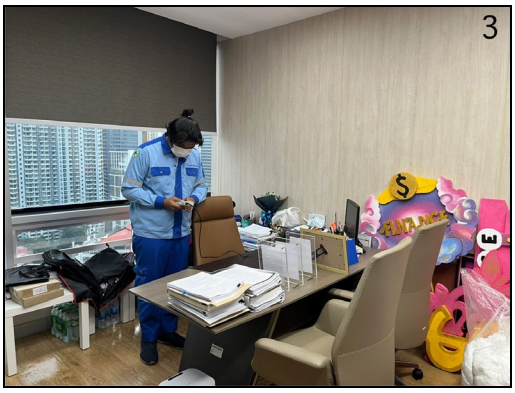

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องคณบดี คุณสันติ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตยา (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์ (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน 01 (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน 02 (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน 03 (ชั้น 16)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน 04 (ชั้น 16)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน 05 (ชั้น 16)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

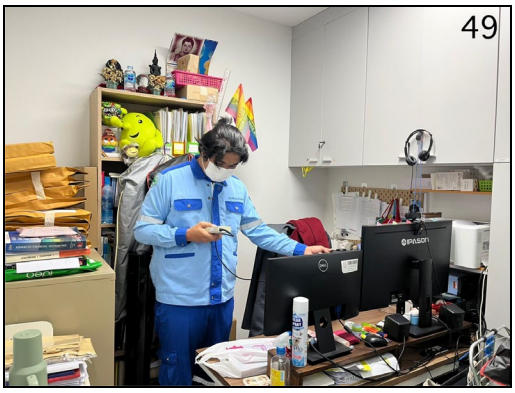

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณจริชัย (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์ (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์ (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์ (ชั้น 15)

ภาพการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 พฤษภาคม 2568

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31 (ชั้น 15)

การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40 (ชั้น 15)



การตรวจวัดคุณภาพความเข้มของแสงในสถานประกอบการ
จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18 (ชั้น 15)

มาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นายจ้างจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ความเข้มของแสงสว่าง” หมายความว่า ปริมาณแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยตารางเมตร ซึ่งในประกาศนี้ใช้หน่วยความเข้มของแสงสว่างเป็นลักซ์ (lux)

ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(ตารางแนบท้ายประกาศ)

ตารางที่ ๑ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ทั่วไปที่มีการสัญจรของบุคคลและ/หรือยานพาหนะในภาวะปกติ และบริเวณที่มีการสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางสัญจรในภาวะฉุกเฉิน	ทางออกฉุกเฉิน เส้นทางหนีไฟ บันไดทางฉุกเฉิน (กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟดับ โดยวัดตามเส้นทางของทางออกที่ระดับพื้น)	๑๐	-
	ภายนอกอาคาร	ลานจอดรถ ทางเดิน บันได	๕๐	๒๕
		ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ	๕๐	-
	ภายในอาคาร	ทางเดิน บันได ทางเข้าห้องโถง	๑๐๐	๕๐
		ลิฟท์	๑๐๐	-
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป		ห้องพักฟื้นสำหรับการปฐมพยาบาล ห้องพักผ่อน	๕๐	๒๕
		ป้อมยาม	๑๐๐	-
		- ห้องสุขา ห้องอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า - ห้องลอบบี้หรือบริเวณต้อนรับ - ห้องเก็บของ	๑๐๐	๕๐
		โรงอาหาร ห้องปรุงอาหาร ห้องตรวจรักษา	๓๐๐	๑๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในสำนักงาน		- ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์หรือติดต่อลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ	๓๐๐	๑๕๐

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอย่างบริเวณพื้นที่ และ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่ความเข้มของแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติงาน		ห้องเก็บวัตถุดิบ บริเวณห้องอบหรือห้องทำให้แห้งของโรงจักรีด	๑๐๐	๕๐
		- จุด/ลานขนถ่ายสินค้า - คลังสินค้า - โกดังเก็บของไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย - อาคารหม้อน้ำ - ห้องควบคุม - ห้องสวิตช์	๒๐๐	๑๐๐
		- บริเวณเตรียมการผลิต การเตรียมวัตถุดิบ - บริเวณพื้นที่บรรจุภัณฑ์ - บริเวณกระบวนการผลิต/บริเวณที่ทำงานกับเครื่องจักร - บริเวณการก่อสร้าง การขุดเจาะ การขุดดิน - งานทาสี	๓๐๐	๑๕๐

ตารางที่ ๒ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

การใช้สายตา	ลักษณะงาน	ตัวอย่างลักษณะงาน	ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)
งานหยาบ	งานที่ชิ้นงานมีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความแตกต่างของสีชัดเจนมาก	- งานหยาบที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่กว่า ๗๕๐ ไมโครเมตร (๐.๗๕ มิลลิเมตร) - การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การประกอบ การนับ การตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ - การรีดเส้นด้าย - การอัดเบล การผสมเส้นใย หรือการสางเส้นใย - การซักรีด ซักแห้ง การอบ - การปั๊มขึ้นรูปแก้ว เป่าแก้ว และขัดเงาแก้ว - งานตี และเชื่อมเหล็ก	๒๐๐ – ๓๐๐
งานละเอียดเล็กน้อย	งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกกลาง สามารถมองเห็นได้และมีความแตกต่างของสีชัดเจน	- งานรับจ่ายเสื้อผ้า - การทำงานไม้ที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลาง - งานบรรจุน้ำลงขวดหรือกระป๋อง - งานเจาะรู ทากาว หรือเย็บเล่มหนังสือ งานบันทึกและคัดลอกข้อมูล - งานเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และล้างจาน - งานผสมและตกแต่งขนมปัง - การทอผ้าดิบ	๓๐๐ – ๔๐๐
	งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีปานกลาง	- งานประจำในสำนักงาน เช่น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่านและประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บแฟ้ม - การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๑๒๕ ไมโครเมตร (๐.๑๒๕ มิลลิเมตร) - งานออกแบบและเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานประกอบรถยนต์และตัวถัง - งานตรวจสอบแผ่นเหล็ก - การทำงานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือที่เครื่องจักร - การทอผ้าสีอ่อน ทอละเอียด	๔๐๐ - ๕๐๐

การใช้สายตา	ลักษณะงาน	ตัวอย่างลักษณะงาน	ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)
		- การคัดเกรดแป้ง - การเตรียมอาหาร เช่น การทำความสะอาด การต้มฯ - การสืบด้าย การแต่ง การบรรจุในงานทอผ้า	
งานละเอียดปานกลาง	งานที่ชิ้นงานมีขนาดปานกลางหรือเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีบ้าง และต้องใช้สายตาในการทำงานค่อนข้างมาก	- งานระบายสี พ่นสี ตกแต่งสี หรือขัดตกแต่งละเอียด - งานพิสูจน์อักษร - งานตรวจสอบขั้นสุดท้ายในโรงผลิตรถยนต์	๕๐๐ - ๖๐๐
		- งานออกแบบและเขียนแบบ โดยไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - งานตรวจสอบอาหาร เช่น การตรวจอาหารกระป๋อง - การคัดเกรดน้ำตาล	๖๐๐ – ๗๐๐
งานละเอียดสูง	งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตาในการทำงานมาก	- การปฏิบัติงานที่ชิ้นงานมีขนาดตั้งแต่ ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร) - งานปรับเทียบมาตรฐานความถูกต้องและความแม่นยำของอุปกรณ์ - การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดมากหรือต้องการความแม่นยำสูง - งานย้อมสี	๗๐๐ - ๘๐๐
	งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็ก สามารถมองเห็นได้แต่ไม่ชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อย ต้องใช้สายตาในการทำงานมากและใช้เวลาในการทำงาน	- การตรวจสอบ การตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยมือ - การตรวจสอบและตกแต่งสิ่งทอ สิ่งถัก หรือเสื้อผ้าที่มีสีอ่อนขั้นสุดท้ายด้วยมือ - การคัดแยกและเทียบสีหนังที่มีสีเข้ม - การเทียบสีในงานย้อมผ้า - การทอผ้าสีเข้ม ทอละเอียด - การร้อยตะกร้อ	๘๐๐ - ๑,๒๐๐

การใช้สายตา	ลักษณะงาน	ตัวอย่างลักษณะงาน	ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)
งานละเอียดสูงมาก	งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อยมากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทำงานมากและใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน	- งานละเอียดที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร ชิ้นงานที่มีขนาดเล็กกว่า ๒๕ ไมโครเมตร (๐.๐๒๕ มิลลิเมตร) - งานตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็ก - งานซ่อมแซม สิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีอ่อน - งานตรวจสอบและตกแต่งชิ้นส่วนของสิ่งทอ สิ่งถักที่มีสีเข้มด้วยมือ - การตรวจสอบและตกแต่งผลิตภัณฑ์สีเข้มและสีอ่อนด้วยมือ	๑,๒๐๐ - ๑,๖๐๐
งานละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ	งานที่ชิ้นงานมีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ ไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และมีความแตกต่างของสีน้อยมากหรือมีสีไม่แตกต่างกัน ต้องใช้สายตาเพ่งในการทำงานมากหรือใช้ทักษะและความชำนาญสูง และใช้เวลาในการทำงานระยะเวลานาน	- การปฏิบัติงานตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ - การเจียระไนเพชร พลอย การทำนาฬิกาข้อมือสำหรับกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็กมากเป็นพิเศษ - งานทางการแพทย์ เช่น งานทันตกรรม ห้องผ่าตัด	๒,๔๐๐ หรือมากกว่า

ตารางที่ ๓ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) บริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

พื้นที่ ๑	พื้นที่ ๒	พื้นที่ ๓
๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐	๓๐๐	๒๐๐
มากกว่า ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐	๖๐๐	๓๐๐
มากกว่า ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔๐๐
มากกว่า ๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖๐๐

หมายเหตุ : พื้นที่ ๑ หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน
พื้นที่ ๒ หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง
พื้นที่ ๓ หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ ๒ ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

เอกสารการสอบเทียบความถูกต้องของเครื่องมือ

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

ID LINE : IEC17025

Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR24040340-9

Customer : V.C.TECHNOLOGY CO., LTD.
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana,
Bangkok 10170

Equipment Name : Light Meter

Manufacturer : Digicon

Model : LX-73

Serial Number : R.010062

ID. Number : N/A

Environmental Conditions

Ambient Temperature	: 23 °C ± 3 °C	Received Date	: 29 Apr 2024
Relative Humidity	: 50 % ± 15 %	Calibration Date	: 06 May 2024
Location of Calibration	: In-Lab	Recommend Due Date	: 06 May 2025
Calibration Procedure	: SP-CPE-04-32	Date of Issue	: 07 May 2024

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received.Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.

The calibration certificate shall not be reproduced except in full,without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by : Mr.Nanthawat Wanasit
Calibration Officer

Approved by : (Mr.Praydon Topart)
Authorized Signatory

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

ID LINE : IEC17025

Calibration Report

Certificate Number : SPR24040340-9

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Digital Light Meter	LX-73	Q842777	23PH462	05 Sep 2024

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :
TPA - Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 (Thailand) Tel: (662) 193-2220 5 คู่สาย www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.

ID LINE : IEC17025

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 (Thailand) Tel: (662) 193-2220 5 คู่สาย www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

Result of Calibration

Certificate No. : SPR24040340-9

Function: Illumination Measurement

Unit : Lux

Calibration Point	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (±)
35	35.0	29.33	-5.67	0.47
50	50.0	45.3	-4.7	1.3
100	100.0	91.1	-8.9	1.7
500	500	420	-80	6.7
1000	1000	834	-166	13
1500	1500	1252	-248	20
2000	2000	1684	-316	26
3000	3000	2565	-435	39
4000	4000	3330	-670	52
5000	5000	4140	-860	67

Note:

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only. This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95 %

- End of Certificate -

Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR25020269-6

Customer : V.C.TECHNOLOGY CO., LTD.
60 Soi Phuttamonthon Sai 3 Soi 17, Salathammasop, Thawiwatthana, Bangkok 10170

Equipment Name : Light Meter
Manufacturer : Digicon
Model : LX-73
Serial Number : S.011367
ID. Number : N/A

Environmental Conditions

Ambient Temperature	: 23 °C ± 3 °C	Received Date	: 18 Feb 2025
Relative Humidity	: 50 % ± 15 %	Calibration Date	: 20 Feb 2025
Location of Calibration	: In-Lab	Recommend Due Date	: 20 Feb 2026
Calibration Procedure	: SP-CPE-04-32	Date of Issue	: 21 Feb 2025

Method of Calibration

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as receivec.Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.
The calibration certificate shall not be reproduced except in full,without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by : Mr.Chumpon Dokpikul
Calibration Officer

Approved by :
(Mr.Prayoon Topart)
Authorized Signatory

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company
ID LINE : IEC17025

Calibration Report

Certificate Number : SPR25020269-6

Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Digital Light Meter	LX-73	Q842777	24PH432	21 Aug 2025

Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :
TPA - Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

METROLOGY SYSTEM (THAILAND) CO.,LTD.
A Trescal company
ID LINE : IEC17025

Result of Calibration

Certificate Number : SPR25020269-6

Function: Illumination Measurement

Unit : Lux

Calibration Point	Standard Reading	UUC Reading	Error	Uncertainty (±)
35	35.0	34.82	-0.18	0.47
50	50.0	50.2	0.2	1.3
100	100.0	100.5	0.5	1.7
500	500	501	1	6.7
1000	1000	1002	2	13
1500	1500	1503	3	20
2000	2000	2002	2	26
3000	3000	2993	-7	39
4000	4000	4000	0	52
5000	5000	5010	10	67

Note :

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only. This Certificate is not certified for any commercial transaction.

Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor k = 2.00, providing a level of confidence approximately 95 %

- End of Certificate -

69/29 Moo 1 Klongsi Klongluang Pathumthani 12120 Tel: (662) 193-2217-20 www.spmetrology.co.th www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

เกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

ตามข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำแทน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0-9940-00158-18-1

ประกอบกิจการ สถาบันการศึกษา

ตั้งอยู่เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....

๓. การดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

☐ บุคคลที่ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพหรือบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่าที่ขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ*เป็นผู้ดำเนินการเอง* (แนบสำเนาเอกสารการขึ้นทะเบียนและสำเนาวุฒิการศึกษาพร้อมรับรองความถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน	**ประเภท ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน**	**เลขทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน**
๑)		
๒)		
๓)		

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบรสส. ๑)

☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบรสส.๒)

☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบรสส.๓)

☑ บุคคลที่ได้รับใบขึ้นทะเบียนตามมาตรา๙หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา๑๑แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (แนบสำเนาเอกสารใบขึ้นทะเบียน/ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๑ พร้อมรับรองความถูกต้อง)

ชื่อ-นามสกุล บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการ ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน	**เลขที่ใบขึ้นทะเบียน/เลขที่ใบอนุญาต**	**ระยะเวลาที่ได้รับ การขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันเดือนปีถึงวันเดือนปี**
๑) บริษัท วี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด	0402 – 03 – 2565 – 0048	9 พฤษภาคม 2565 – 8 พฤษภาคม 2568
๒)		
๓)		

รายการผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (แบบ รสส. ๑)

☑ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (แบบ รสส. ๒)

☐ แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (แบบ รสส. ๓)

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์) ( )

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบ รสส. ๒

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๑. วันเดือนปีที่ตรวจวัด 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด

เครื่องตรวจวัดระดับความเข้มแสงสว่าง	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	มาตรฐานเครื่องตรวจวัด	ค่าการปรับศูนย์ (Zeroing) ณ วันที่ตรวจวัด (ลักซ์)	วัน/เดือน/ปี (ปรับเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
๑) Digital Lax Meter	DIGICON/LX-73	S.011367	ISO/CIE 10527	0	20/02/2568	

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๒] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๓]
			ค่าเฉลี่ยที่วัดไว้	ค่าต่ำสุด		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 16					
	1. บริเวณห้องอาหาร	ห้องอาหาร	579.0	453.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	2. บริเวณห้องถ่ายเอกสาร	ถ่ายเอกสาร	423.0	361.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	3. บริเวณห้องเก็บเอกสาร	เก็บเอกสาร	322.5	252.9	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	4. บริเวณห้องประชุมใหญ่	ประชุม	872.8	769.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	5. บริเวณห้องประชุมเล็ก	ประชุม	669.0	625.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	6. บริเวณโถงลิฟท์	ทางเดินหน้าลิฟท์	267.4	224.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	7. บริเวณห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	658.3	517.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	8. บริเวณห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	657.7	485.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	9. บริเวณห้องล้างจาน	ล้างจาน	290.7	226.2	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๓) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างและกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไขโดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

( )

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๓. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ผลการตรวจวัด (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๒] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๓]
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 15					
	10. บริเวณห้องอาหาร	ห้องอาหาร	491.7	415.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	11. บริเวณห้องประชุม	ประชุม	669.8	509.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	12. บริเวณโถงลิฟท์	ทางเดินหน้าลิฟท์	416.5	208.3	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	13. บริเวณห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	666.0	440.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-
	14. บริเวณห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	587.7	403.0	เป็นไปตามเกณฑ์	-

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๓) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างและกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไขโดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 16						
	1. จุดห้อง ผอ. สำนักงาน คุณอัญญ์ชิสา	คอมพิวเตอร์	885.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	2. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร คุณณัฏฐพัชร	คอมพิวเตอร์	643.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	3. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คุณจรินทร์	คอมพิวเตอร์	522.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	4. จุดห้องคณบดี คุณสันติ	คอมพิวเตอร์	637.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	5. จุดห้องรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คุณณัฐินี	คอมพิวเตอร์	735.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	6. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาองค์กร	คอมพิวเตอร์	908.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	7. จุดห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คอมพิวเตอร์	622.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	8. จุดโต๊ะทำงาน คุณศิรรัตน์	คอมพิวเตอร์	632.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	9. จุดโต๊ะทำงาน คุณวัชราภรณ์	คอมพิวเตอร์	690.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	10. จุดโต๊ะทำงาน คุณวิฑูร	คอมพิวเตอร์	822.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	11. จุดโต๊ะทำงาน คุณนาตนา	คอมพิวเตอร์	744.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 16						
	12. จุดโต๊ะทำงาน คุณจิรบูรณ์	คอมพิวเตอร์	615.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	13. จุดโต๊ะทำงาน คุณปกป้อง	คอมพิวเตอร์	698.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	14. จุดโต๊ะทำงาน คุณยอดชาย	คอมพิวเตอร์	657.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	15. จุดโต๊ะทำงาน คุณวริศพล	คอมพิวเตอร์	613.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	16. จุดโต๊ะทำงาน คุณสาวิตรี	คอมพิวเตอร์	684.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	17. จุดโต๊ะทำงาน คุณสุภาวดี	คอมพิวเตอร์	645.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	18. จุดโต๊ะทำงาน คุณธัญชนก	คอมพิวเตอร์	634.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	19. จุดโต๊ะทำงาน คุณณันธภัท	คอมพิวเตอร์	681.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	20. จุดโต๊ะทำงาน คุณประภานิช	คอมพิวเตอร์	550.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	21. จุดโต๊ะทำงาน คุณปฤษณา	คอมพิวเตอร์	650.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	22. จุดโต๊ะทำงาน คุณปุณยนุช	คอมพิวเตอร์	501.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	23. จุดโต๊ะทำงาน 01	เอกสาร	628.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	24. จุดโต๊ะทำงาน 02	เอกสาร	552.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	25. จุดโต๊ะทำงาน 03	เอกสาร	849.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	26. จุดโต๊ะทำงาน 04	เอกสาร	824.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 16						
	27. จุดโต๊ะทำงาน 05	เอกสาร	658.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	ชั้น 15						
	28. จุดโต๊ะทำงาน คุณกฤดินิธิ	คอมพิวเตอร์	403.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	29. จุดโต๊ะทำงาน คุณอรญา	คอมพิวเตอร์	432.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	30. จุดโต๊ะทำงาน คุณกมลทิพย์	คอมพิวเตอร์	432.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	31. จุดโต๊ะทำงาน คุณอุเทน	คอมพิวเตอร์	403.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	32. จุดโต๊ะทำงาน คุณสหรัฐ	คอมพิวเตอร์	314.2	-	-	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
	33. จุดโต๊ะทำงาน คุณธนิษฐา	คอมพิวเตอร์	149.9	-	-	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์	
	34. จุดห้องพักอาจารย์ คุณไพบูลย์	คอมพิวเตอร์	524.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	35. จุดห้องพักอาจารย์ คุณรสิตา	คอมพิวเตอร์	435.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	36. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวิชาวดี	คอมพิวเตอร์	422.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	37. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินทรา	คอมพิวเตอร์	444.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	38. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจรินทร์	คอมพิวเตอร์	409.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	39. จุดห้องพักอาจารย์ คุณล่ำสัน	คอมพิวเตอร์	548.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	40. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐยา	คอมพิวเตอร์	481.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 15						
	41. จุดห้องพักอาจารย์ คุณศุภิณญา	คอมพิวเตอร์	547.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	42. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธนภูมิ	คอมพิวเตอร์	584.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	43. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิรชัย	คอมพิวเตอร์	422.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	44. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอิสรีย์	คอมพิวเตอร์	469.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	45. จุดห้องพักอาจารย์ คุณภูธิป	คอมพิวเตอร์	422.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	46. จุดห้องพักอาจารย์ คุณธิตินันธุ์	คอมพิวเตอร์	427.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	47. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเศรษฐวัสภุ์	คอมพิวเตอร์	410.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	48. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกังวาน	คอมพิวเตอร์	412.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	49. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฐินี	คอมพิวเตอร์	436.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	50. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวสันต์	คอมพิวเตอร์	438.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	51. จุดห้องพักอาจารย์ คุณผจงศักดิ์	คอมพิวเตอร์	452.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	52. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอัจฉรียา	คอมพิวเตอร์	416.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	53. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณัฏฐพัชร	คอมพิวเตอร์	455.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	54. จุดห้องพักอาจารย์ คุณคมกริช	คอมพิวเตอร์	418.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	55. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเบญจมาส	คอมพิวเตอร์	475.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....
(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)
บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....
( )
นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 15						
	56. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกุลเชษฐ์	คอมพิวเตอร์	437.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	57. จุดห้องพักอาจารย์ คุณญาณพล	คอมพิวเตอร์	426.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	58. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสุพาดา	คอมพิวเตอร์	494.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	59. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวัลภา	คอมพิวเตอร์	412.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	60. จุดห้องพักอาจารย์ คุณจิตอุษา	คอมพิวเตอร์	422.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	61. จุดห้องพักอาจารย์ คุณนาฏอนงค์	คอมพิวเตอร์	435.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	62. จุดห้องพักอาจารย์ คุณเพชรรัตน์	คอมพิวเตอร์	410.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	63. จุดห้องพักอาจารย์ คุณอินทกะ	คอมพิวเตอร์	447.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	64. จุดห้องพักอาจารย์ คุณวรินรำไพ	คอมพิวเตอร์	419.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	65. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพิสัย	คอมพิวเตอร์	431.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	66. จุดห้องพักอาจารย์ คุณชวัลลักษณ์	คอมพิวเตอร์	409.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	67. จุดห้องพักอาจารย์ คุณพศิน	คอมพิวเตอร์	423.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	68. จุดห้องพักอาจารย์ คุณสันติ	คอมพิวเตอร์	406.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	69. จุดห้องพักอาจารย์ คุณณักษ์	คอมพิวเตอร์	534.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	70. จุดห้องพักอาจารย์ คุณกัลยกิตติ์	คอมพิวเตอร์	409.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

๔. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement)

เวลาตรวจวัด	ชื่อ – นามสกุลของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่[๑]	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบ[๒] (ลักซ์)		ผลการประเมิน[๓] (เป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข[๔]
			พื้นที่๑	พื้นที่๒	พื้นที่๓		
☑ช่วงกลางวัน	ชั้น 15						
	71. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 31	คอมพิวเตอร์	440.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	72. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 40	คอมพิวเตอร์	570.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	
	73. จุดห้องพักอาจารย์ ห้อง 18	คอมพิวเตอร์	437.0	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์	

หมายเหตุ ๑) พื้นที่ตรวจวัดให้แนบแผนผังพื้นที่ที่ดำเนินการตรวจวัด ระบุตำแหน่งดวงไฟแหล่งแสงธรรมชาติเป็นเอกสารแนบ

๒) ค่าความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โดยรอบกรณีความเข้มของแสงสว่างในบริเวณใช้สายตามองเฉพาะจุด (พื้นที่๑) มีความเข้มของแสงสว่างตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลักซ์

๓) ผลการประเมินใช้เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๔

๔) กรณีผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์แต่แสงสว่างมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้าง และกรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ให้ระบุข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข โดยสามารถจัดทำเป็นเอกสารแนบได้

ลงชื่อ .....

(สุทธาทิพย์ เลิศจุลัศจรรย์)

บุคคลหรือนิติบุคคลผู้ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน

ลงชื่อ .....

( )

นายจ้าง/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน